


RLT Lüftungsschacht 105. S6

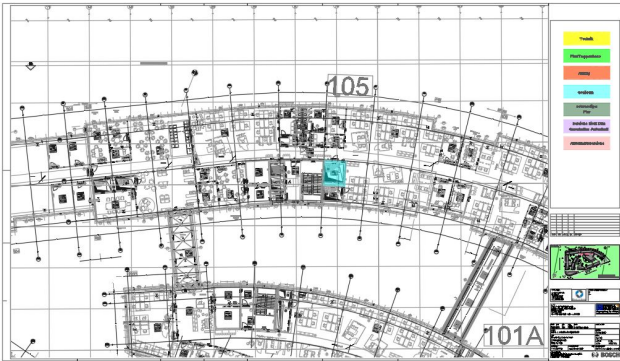

Meldegruppen und Steueradressen

Meldegruppe 5572	Deckenmelder	01	02	03	04	05
------------------	--------------	----	----	----	----	----

RLT Lüftungsschacht 105. S6.1



Meldegruppen und Steueradressen

Meldegruppe 5573	Deckenmelder	01	01	03	04	05
------------------	--------------	----	----	----	----	----

RLT Lüftungsschacht 105. S6.2



Meldegruppen und Steueradressen

Meldegruppe 5562	Deckenmelder	05	02	03	04
------------------	--------------	----	----	----	----

Auslösungen aus externen

105	4.OG	SP-K2.3 (Sprinkler) - Sprinkler Fe 105 / Gruppe 2 / Zonencheck / 4.OG
	2.OG	SP-K2.2 (Sprinkler) - Sprinkler Fe 105 / Gruppe 2 / Zonencheck / 2.OG
	1.OG	SP-K3.1 (Sprinkler) - Sprinkler Fe 105 / Gruppe 3 / Zonencheck / 1.OG
	EG	SP-K2.1 (Sprinkler) - Sprinkler Fe 105 / Gruppe 2 / Zonencheck / EG
	3.OG	SP-K3.2 (Sprinkler) - Sprinkler Fe 105 / Gruppe 3 / Zonencheck / 3.OG

Alarmeinheiten

Deckenmelder

Übertragungsziele

Gewerke	Anlage/Ansteuerung	Koppler	Ok	Nicht ok
BMA	Brandalarm Fe 105 + 106 + 101A	BMZ 1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOS	Betriebsfunk Anlage " EIN"	BMZ 1.1 - BOS - K1 - A1 (6022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufzüge	Fe105 - Evakuierungsfahrt EG + Tür Auf + Aufzug aus Fabrik Nr.: A16 - 189945	BMZ 1.1 - AZ-K16 - A1 (6274)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 - Lüftung Umkleide / EG " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe106 D04 120A02-001	BMZ 1.1 - L-K 12 - A1 (6268)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 - Lüftung Umkleide / EG " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe106 D04 120A02-001	BMZ 1.1 - L-K 12 - A1 (6268)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 - Lüftung Umkleide / EG " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe106 D04 120A02-001	BMZ 1.1 - L-K 12 - A1 (6268)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 - Lüftung Umkleide / EG " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe106 D04 120A02-001	BMZ 1.1 - L-K 12 - A1 (6268)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 120A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 120A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 120A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gewerke	Anlage/Ansteuerung	Koppler	Ok	Nicht ok
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 120A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 122A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftung	Fe 105 Zu + Abluft - Büro + WC Abluft " AUS" / alle BSK "ZU" FCM-Fe 105 D05 122A01-001	BMZ 1.1 - L-K08 - A1 (6278)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonnenschutz	Sonnenschutz Fe105 Hoch	BMZ 1.1 - Jal. - K01 - A1 (6335)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfungsbestätigung

Unterschrift Errichter

Unterschrift Prüfer